


SCHÉMA ULOŽENÍ VODOVODU POTRUBÍ Z PE



a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

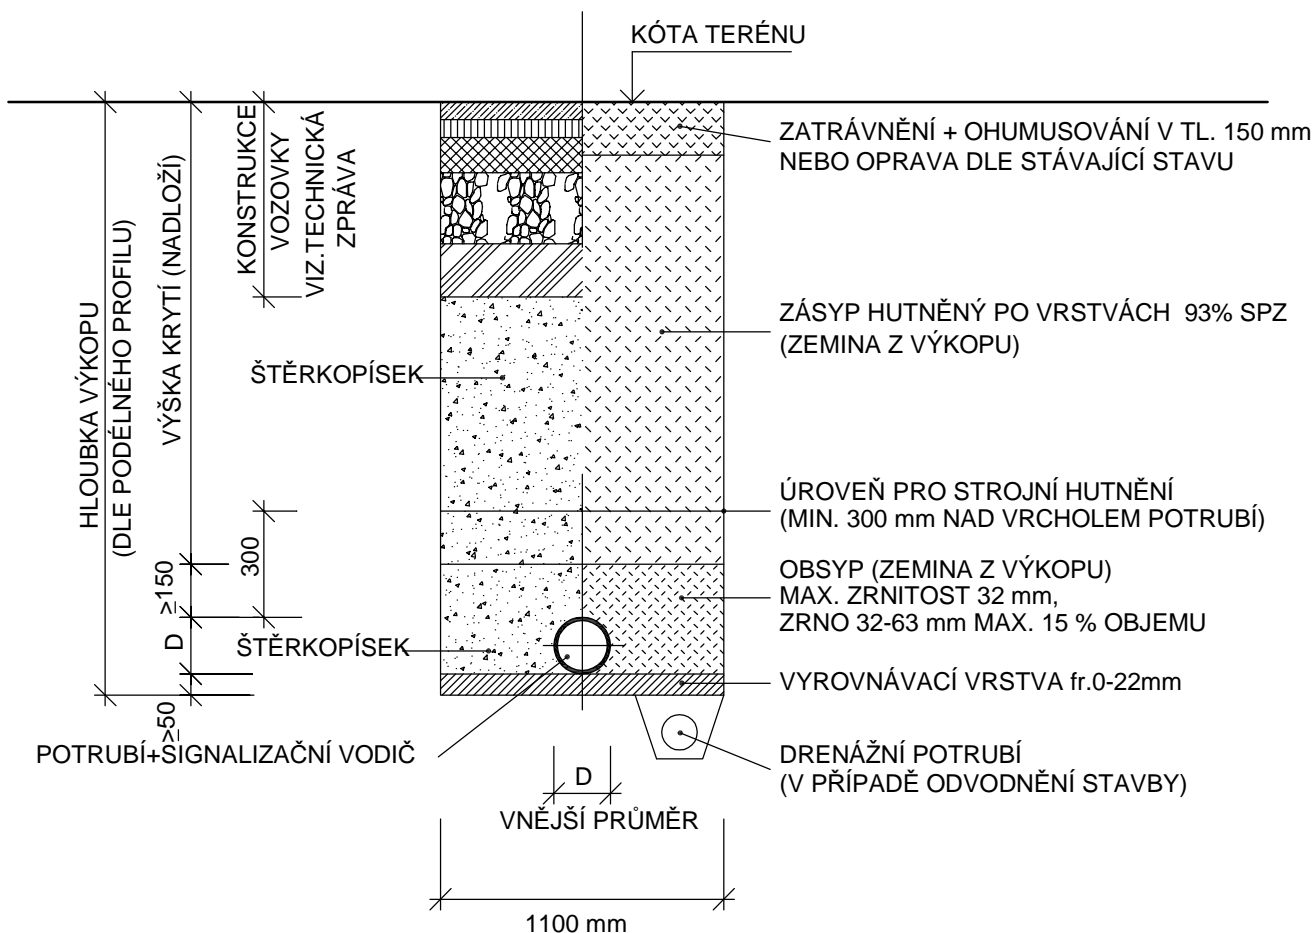

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

Zodpovědný projektant		Roman Kratěna, aut. tech. 		<div>PROIS, a.s.</div> <div>Veverkova 1343</div> <div>500 02 Hradec Králové</div> <div>DIČ:CZ-25943022</div> <div><u>rkloucek@seznam.cz</u></div>	
Vypracoval		Ing. Roman Klouček 			
Kraj: Královéhradecký		Obec: Mladějov			
Investor: Obec Mladějov, Mladějov 45, 507 45 Mladějov					
Akce: "Dostavba vodovodu Loveč" a "Prodloužení vodovodu Mladějov" D 2.1 Vodovod				Stupeň	SD
				Datum	5/2019
				Zakázkové číslo	
				Formát	A4
Obsah: VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ				Měřítko:	Číslo přílohy: D-2.1.04